


# Druckminderer 315.2

mit vertikaler Ausgangsdruckanzeige

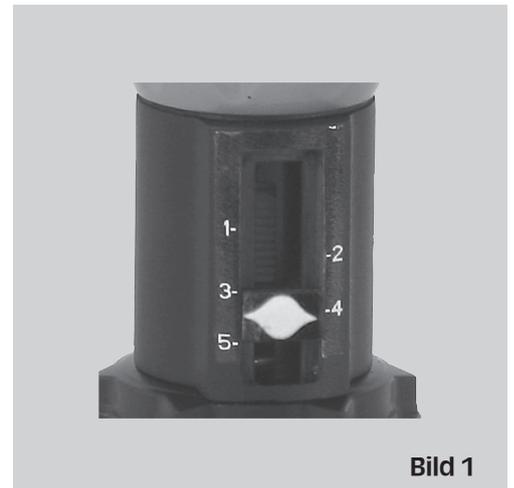

3

## Anwendungsbereich

Der FORtech Druckminderer 315.2 wird hauptsächlich im Bereich der Trinkwasserversorgung nach DIN 1988 verwendet. Unter Berücksichtigung seiner Spezifikation schützt er weiterhin auch industrielle und gewerbliche Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Der Druckminderer 315.2 schützt Anlagen der Wasserversorgung und verhindert durch Ausgleich und Optimie-

rung schwankender Vordrücke wirkungsvoll die Schäden, die durch Druckerhöhung entstehen können. Darüber hinaus verringert er wirtschaftlich und umweltschonend den Wasserverbrauch. Das Modell 315.2 erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) der Klasse 1 ohne Auflagen.

## Ausführung

Der Druckminderer 315.2 ist mit einer vertikalen Ausgangsdruckanzeige ausgestattet (siehe Bild 1), die den eingestellten Druck anzeigt. Somit ist ein zusätzliches Manometer nicht erforderlich. Die Anzeige ist um 360 Grad drehbar, so dass sie immer sichtbar ist. Der Druckminderer 315.2 erfüllt die DIN EN 1567 und entspricht den DVGW-Anforderungen von DN 15 bis DN 50. Er ist schallschutzgeprüft nach Klasse 1 bis DN 32. Der Druckminderer 315.2 ist mit einem

entlasteten Einsitzventil und koaxial angeordnetem Schmutzfänger (Maschenweite: 0,25 mm) ausgerüstet. Die Funktionsteile des Systems sind in einer Kartusche angeordnet, die ohne Ausbau der Armatur und ohne Spezialwerkzeug bei unverändertem Ausgangsdruck komplett austauschbar ist. Die Einbaulage kann durch die spezielle Kartuschenkonstruktion beliebig gewählt werden.

# Druckminderer 315.2

## Werkstoffe

Die verwendeten Materialien für den FORtech Druckminderer 315.2 sind auf die hohen Anforderungen der DIN 1988 abgestimmt. Die mit Wasser in Berührung kommenden Kunststoffteile entsprechen den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes. Besonders die Korrosionsbeständigkeit ist bei allen verwendeten

Werkstoffen gewährleistet. Das Gehäuse ist aus hochwertiger, bleiarmer Messing-Legierung gefertigt. Alle Gummiteile bestehen aus alterungsbeständigen Elastomeren. Die Membrane ist gewebeverstärkt und die Schraubkappe erhält ihre Widerstandsfähigkeit durch glasfaserverstärkten Kunststoff.

## Einbau

Die Auswahl der Anschlussgröße ist abhängig von der geforderten Durchflussleistung. Bei der Auswahl des Druckminderers gilt es zu berücksichtigen, dass bei maximaler Durchflussleistung ein Druckabfall von 1,1 bar eintritt. Dies ist die Differenz zwischen Ruhedruck und Fließdruck auf der Ausgangsseite des Druckminderers. Wird für eine bestimmte Entnahmestelle ein

bestimmter Fließdruck benötigt, so ist die Einstellung des Druckminderers vorher zu berechnen. Ein Druckminderer arbeitet ohne Hilfsenergie mit sehr kleinen Stellkräften. Daher reagiert er empfindlich auf Verschmutzungen. Der Druckminderer 315.2 wird wirkungsvoll durch Vorschalten eines Filters geschützt.

## Technische Daten

Eingangsdruck:	max. 16 bar
Ausgangsdruck:	1,5 - 6 bar (Werkseinstellung 4 bar)
Betriebstemperatur:	max. 30 °C
Einbaulage:	beliebig
Medien:	Wasser, Pressluft, neutrale nichtklebende Flüssigkeiten, neutrale Gase
ABP-Nr.:	P-IX 6902/I (DN 15 - DN 32)
Werks-Nr.:	0315...

## Montage

Die Rohrleitung vor dem Einbau unbedingt durchspülen. Unter Beachtung der Fließrichtung (siehe Pfeil auf dem Gehäuse) ist der FORtech Druckminderer 315.2 span-


nungsfrei einzubauen. Danach lässt sich das Oberteil ohne Lösen der Verbindungsmutter so drehen, dass die grüne Ausgangsdruckanzeige sichtbar ist.

## Wartung

Die Druckeinstellung muss im Ruhedruck erfolgen. Dazu wird die Sicherheitsschraube im Einstellgriff gelöst. Ein einziger Handgriff genügt zum Einstellen des gewünschten Drucks. Mit dem überlegten Detail der vertikalen Druckanzeige sorgt der Druckminderer ohne zusätzliches Manometer gleichzeitig für den richtigen Druck und den vollen Durchblick. Einstellgriff in Richtung (→) drehen bedeutet Verminderung, in Rich-

tung (+) Steigerung des Ausgangsdrucks. Damit eine dauerhafte Funktion gewährleistet ist, sollten die Wartungsarbeiten entsprechend der DIN EN 806, Teil 5 regelmäßig ausgeführt werden. Dank der ausgereiften Anordnung der Kartuschentechnik ist der Ausbau des Druckminderer-Funktionsteils im montierten Zustand der Armatur ohne Spezialwerkzeug möglich.

# Druckminderer 315.2

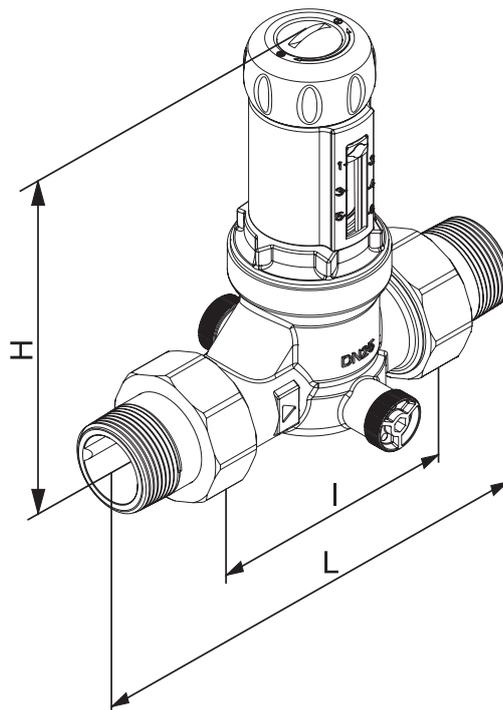

3

Nennweite		DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
	A	R ½	R ¾	R 1	R 1 ¼	R 1 ½	R 2
Baumaße in mm	L (mm)	140	160	175	190	220	255
	I (mm)	80	90	100	105	130	140
	H (mm)	107	107	132	194	194	187
Spitzendurchfluß in m³/h (bei 2m/s)	Wohnbauten nach DIN EN 1567	1,3	2,3	3,6	5,8	9,1	14
	gewerbl. Anlagen nach DIN 1988	1,8	3,3	5,4	8,6	13,7	21,2

Zubehör

Manometer: Typ 11

# Druckminderer 315.2

Bauteile / Bestellnummern

①

## Druckminderer-Kartusche mit Ausgangsdruckanzeige

DN 15+20	0315.15.922
DN 25	0315.25.922
DN 32-50	0315.32.922

②

## Verschraubung

bestehend aus:

Überwurfmutter, Einlegeteil,  
Dichtung

DN 15	0812.15.900
DN 20	0812.20.900
DN 25	0812.25.900
DN 32	0812.32.900
DN 40	0812.40.900
DN 50	0812.50.900

③

## Manostopfen

0828.08.000

④

## Gehäuse

