



Einbau-Anweisung




Montage Thermostat T100R

Tauchhülse so montieren, dass die gesamte Länge vom Durchflussmedium umspült wird.


Fühler einsetzen und seitlich mit Schraube befestigen. Kapillarrohr vorsichtig abrollen (nicht knicken) und zum Ventil verlegen. Einbau-Schutzkappe oder unverlierbares Handrad vom Ventil abdrehen.

Thermostat mit gerändelter Überwurfmutter am Ventil anschrauben.

Regelbereich 10 - 50 °C oder 30 - 70 °C.

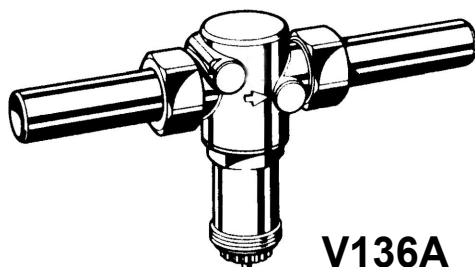

V136A



V136B

R32348009-001 Rev.A

For more information
homecomfort.resideo.com/europe




Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 MOSBACH
GERMANY
Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309

Manufactured for and on behalf of the
Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 Rolle, Switzerland
by its Authorised Representative Ademco 1 GmbH
MU1H-2801GE23 R0920
Subject to change
© 2020 Pittway Sàrl. All rights reserved.
This document contains proprietary information of
Pittway Sàrl and its affiliated companies and is
protected by copyright and other international
laws. Reproduction or improper use without specific
written authorisation of Pittway Sàrl is strictly
forbidden. The Honeywell Home trademark is used
under license from Honeywell International Inc.


Zweiwege-Ventil

Montage Ventil


Rohrleitungen vor Einbau des Ventils gut durchspülen. Ventil spannungsfrei einbauen.

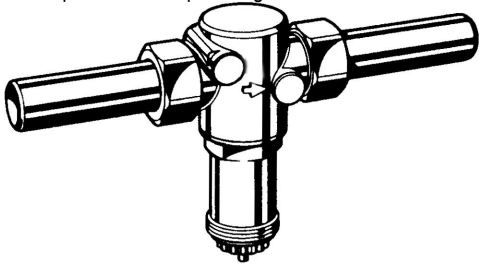

Geeignete Elektrode auswählen.
Werkstoff der Anschweißenden ST35.29 DIN 2448

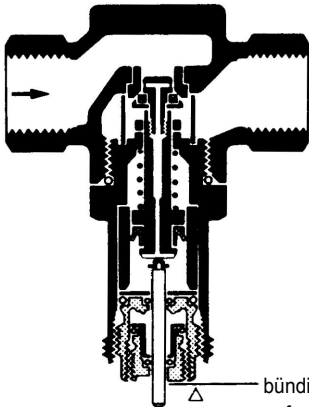


bündig
ggf. vor
Montage des
Thermostats
bündig stellen

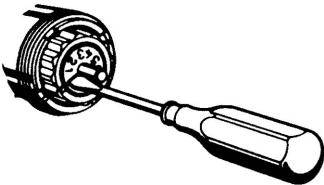

Service Tip

Das Zweizege-Ventil besitzt eine doppelte Spindelabdichtung. Die äußere Spindelabdichtung lässt sich mit einem handelsüblichen Schraubenzieher auswechseln, ohne die Anlage zu entleeren.



V 136 B



Thermostat T100R
mit Tauchhülle